




Ny rekord i udpumpet vandmængde..

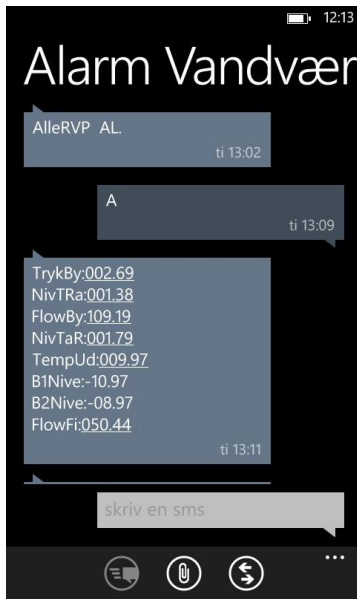

Tirsdag d. 26.8.2014 kl. 13:02

Der kom en SMS besked fra Vandværket til formanden:

"AlleRVP AL"

Alarmen betyder at vi pumper over 60 m3 vand ud i timen – langt over normalt

Via en kontrol-SMS blev der konstateret at der udpumpes 109,19 m3 i timen ud fra værket.

Egersund VVS kontaktes omgående, idet brudet betød at vi formentligt ikke kunne levere vand ud i byen....

Hvad kunne der være sket...

- Vandværket var løbet tør for vand i løbet af et par timer
- Masser af godt vand var gået til spilde

Det er vigtigt at reagere hurtigt – når vi skal....

Tirsdag den 26.8.2014 kl. 13:02 kom der en besked på mobiltelefonen at vandforbruget pludselig var steget voldsomt.

Efter SMS kontrol af værket var vi overbeviste om at hovedledningen formentligt var blevet gravet over.

Mistanken faldt straks på nogle entreprenører som var i gang med noget drænararbejde tæt på hovedvejen tæt ved vandværket.

Og ganske rigtigt. Den ene af vore 2 store ledninger var blevet gravet over, og der skulle bare lukkes for vandet i en fart....


Det undrer os så lidt at vi kunne pumpe 109 m3 vand ud når vi har 3 pumper med hver en ydelse på 30 m3 i timen ?

Desværre betød det, vi måtte afbryde vandforsyningen til alle i en times tid...

Som det ses på grafen pumpede vi 109 m3 (109.0000 liter) vand ud i timen, mod normalt 20-30 m3 i timen.

Stor tak til Egersund VVS for hurtig respons og god indsats.

HPM fik lukket for vandet i løbet af 10 minutter, og hele byen var uden vand i den næste times tid.

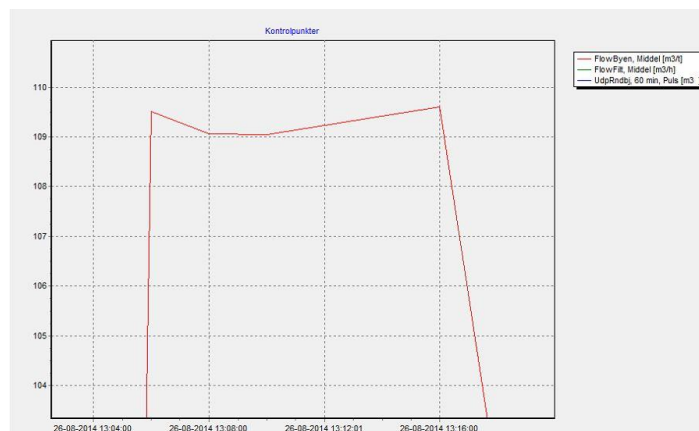

1. Det er godt at kunne stole på sine håndværkere
2. Det er godt at have en proaktiv overvågning af sit vandværk.

Det sker heldigvis ikke så tit at vi må afbryde vandforsyningen til hele byen.

Sidste gang det skete var i februar 2003 – altså for over 11 år siden....