



**Egersund
Vandværk**
Amba

Vandledninger – vores udfordring

Vores vandledninger er vandværkets største udfordring vi kigger ind i.

Vandledningerne er mange steder gamle og trænger til at blive skiftet, men det er en bekostelig affære at skifte ledninger. Vi skifter ledninger der hvor der trænger mest (flest lækager og vandspild). Der kan være små huller i ledningen hvor vandet siver langsomt, eller det kan være et hul i en ledning hvor vandet løber ned i en kloak. Opdager vi en lækage bliver det lavet hurtigst muligt.

Vi har delt ledningsnettet op med nogle sektionsmålere, således at vi kan måle hvor lækagerne cirka befinder sig. Se billedet nedenstående....

Vi har ca. 20 km. vandledninger rundt i Egersund og Rendbjerg. Det ældste er jern fra ca. 1940 og det nyeste er plastic (PE) fra 2025.

Alt vandspild over 10% bliver pålagt vandafgift på kr. 6,37 pr. m3 (1000 liter vand)

Rødt:

369 boligenheder
28 mio l vand pr. år
4% Spildprocent

Grønt, gult og pink:



233 boligenheder
13 mio l vand pr. år
4% Spildprocent

Hvidt og Lilla:

251 boligenheder
26 mio l vand pr. år
10% Spildprocent

Sort:

158 boligenheder
28 mio l vand pr. år
40% Spildprocent

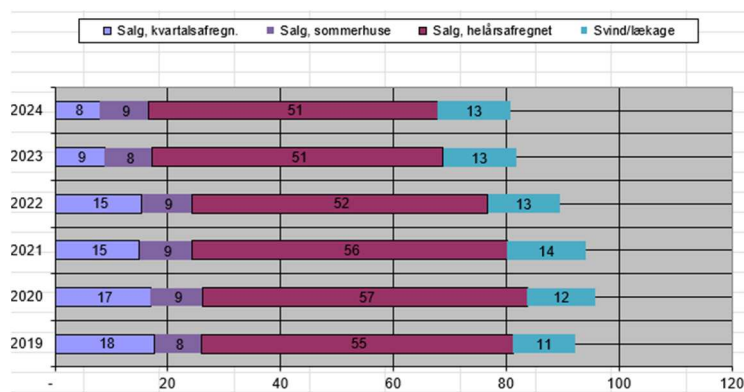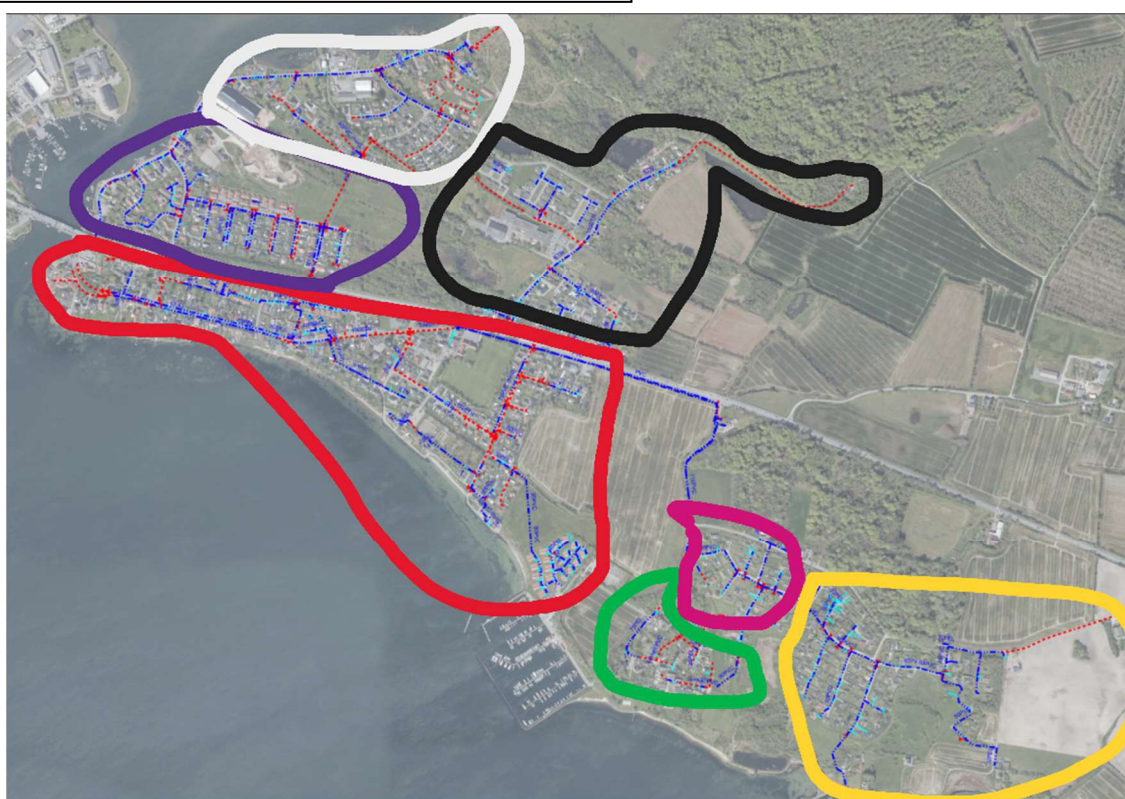

Grafen til venstre viser hvad det vand vi producerer bruges til.

F.eks. i 2024 solgte vi 8 mio liter vand til storforbruger, 9 mio liter vand til sommerhuse. 51 mio liter vand til alm forbrugere og 13 mio liter vand (eller næsten 16%) gik til vandspild og lækager i ledningsnettet.

Er det OK med et så stort et vandtab? Bør vi tænke på vores børn og børnebørn?

Skal vi i gang med en hurtigere udskiftning af de gamle vandledninger kræver det flere penge?

Bestyrelsen påtænker at afholde et Borgermøde samt præsentere et forslag til næste generalforsamling om ekstra ordinære bidrag til udskiftning af gamle vandledninger i Egersund. -- -- -- Hvad mener du ??